

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: KBSK tornacsarnok tetőfelújítása

Iktatószám: 7513/2015.

Mell: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 21.
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9.

Meghívott: -

A határozatot kapják: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata a „Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Komló Város Önkormányzat intézményeiben” című KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú projekt keretében sikeresen pályázott a KBSK tornacsarnok napelemes energetikai korszerűsítésre vonatkozóan. A napelemes rendszer a telepítési rajza (1. sz. melléklet) szerint az asztaltenisz terem, az öltözők és a csarnok tetejére kerül fel.

A tornacsarnokon jelenleg palafedés található, aminek műszaki állapota igen leromlott. A csarnok több helyen beázik, felújításának költségét pedig a pályázatban nem lehetett betervezni. A napelemek felszerelése előtt indokolt lenne a tető felújítása, hogy a későbbiekben ne kelljen a napelemeket leszerelni, utána pedig vissza, aminek a költsége az önkormányzatot terhelné.

A tető felújítására az önkormányzat egy egyszerűsített feltételes beszerzési eljárást folytatott le. A beérkezett árajánlatok alapján (a beadási határidő: 2015. szeptember 17. 14.00 óra) a legkedvezőbb árat a Gemenc Bau Kft. adta, a következő műszaki megoldással: a meglévő palafedésre méterenként 5x10 cm stafnit fektetnek le, amit az acél tartószerkezethez rögzítenek, azt követően 5 cm vastag üvegyapot hőszigetelő lemezzel borítják le a tetőfelületet, majd a szigetelésre kerül rá a lécezés, utána pedig a 0,5 mm vastag cserepelemez.

Első ütemben a tető délnyugati oldala kerülne felújítására, aminek befejezési határideje 2015. szeptember 29. a napelemek szeptember végéig történő felszerelése érdekében. A kivitelezés befejezésének határideje 2015. október 30. A sürgőséget az Unió ciklus fizikai és pénzügyi zárása indokolja.

Fenti munka elvégzésének teljes költségigénye a beérkezett legjobb ajánlat alapján várhatóan bruttó 8.783.062 Ft. A felújítással az épület működése hosszabb távon jó színvonalon biztosítható. A munka első ütemének költsége a 2015. évi költségvetés „városi felújítási keret” előirányzata terhére végezhető el, a fennmaradt költség a 2016. évi költségvetésben kerülne betervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – a gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a KBSK tornacsarnok tetőfelújítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1.) A képviselő-testület tájékozódott az önkormányzat tulajdonában álló Komló, Pécsi út 42 (hrsz:1244) alatti tornacsarnok épület tetejének műszaki állapotáról. A tető felújítását indokoltnak, annak elvégzését pedig szükségesnek tartja.

2. A képviselő-testület a tető felújításához legfeljebb bruttó 8.783.062,- Ft összeget biztosít. A felújítás megvalósításához bruttó 4.400.000,- Ft-ot biztosít a tárgyévi költségvetés „városi felújítási keret” előirányzatának terhére.

A felújítás fennmaradó költségére, azaz bruttó 4.383.062,- Ft-ra a 2016. évi költségvetés terhére biztosít előirányzatot, amely a vállalkozási szerződés alapján legkésőbb 2016. január 15-ig kifizetésre kerül.

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2015. évi előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon, valamint a felújítás második ütemének költségét a 2016. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítással kapcsolatos vállalkozói szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tévő kivitelezővel megkösse.


Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2015. szeptember 17.

**Polics József
polgármester**

1. sz. melléklet

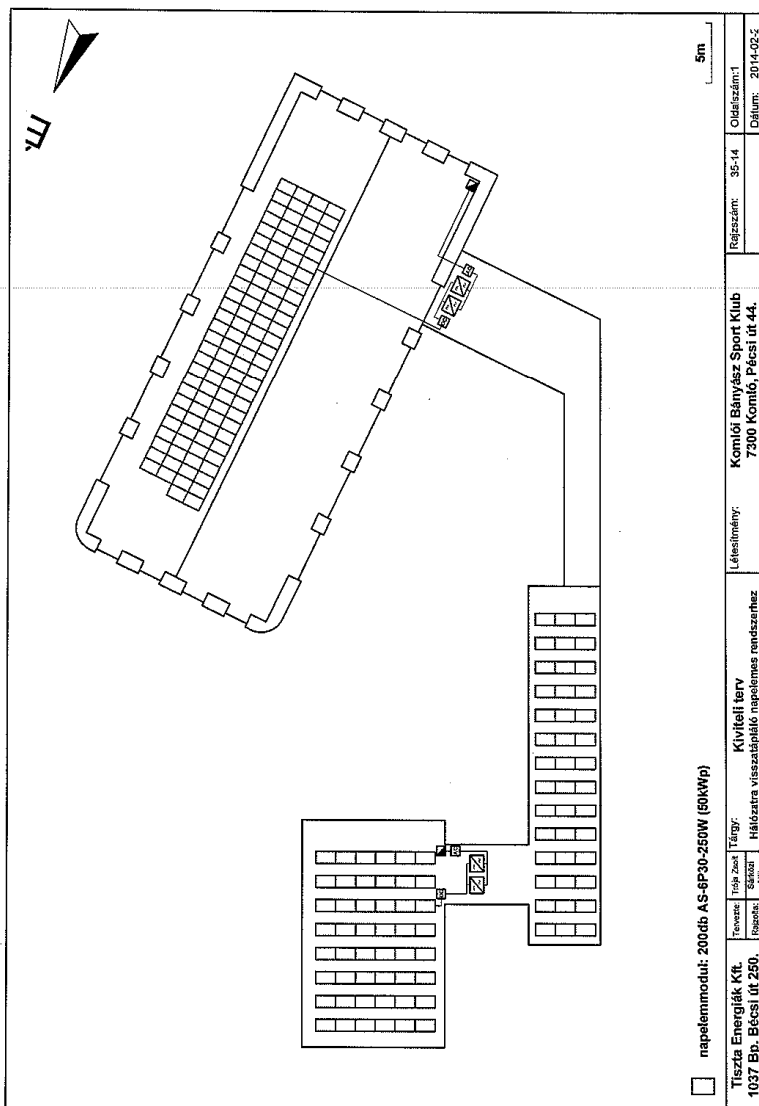

4mm² szolár kábel
3x4mm² MT kábel

- napellenmodul: 200db AS-6P30-250W (50kWp)
- hálózati inverter: 2db Fronius IG Plus 120V-3, 2db IG Plus 150V-3
- DC-csatlakozódoboz
- AC-csatlakozódoboz
- elosztódoboz
- fogyasztásmérő

napellenmodul: 200db AS-6P30-250W (50kWp)

Tiszta Energiák Kft. 1037 Bp. Bécsi út 250.	Tervező: Tóth Zoltán Rajzoló: Tóth Zoltán	Térkép: Kiviteleiterv Hálózatra visszatápláló napellenes rendszerhez	Létesítésmény: Komlói Bányász Sport Klub 7300 Komlói, Pécsi út 44.	Rajzsorszám: 35-14	Oldalszám: 1
			Datum: 2014-02-2		